

step1

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	
相対湿度 (%)	
露点温度 (°C)	

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

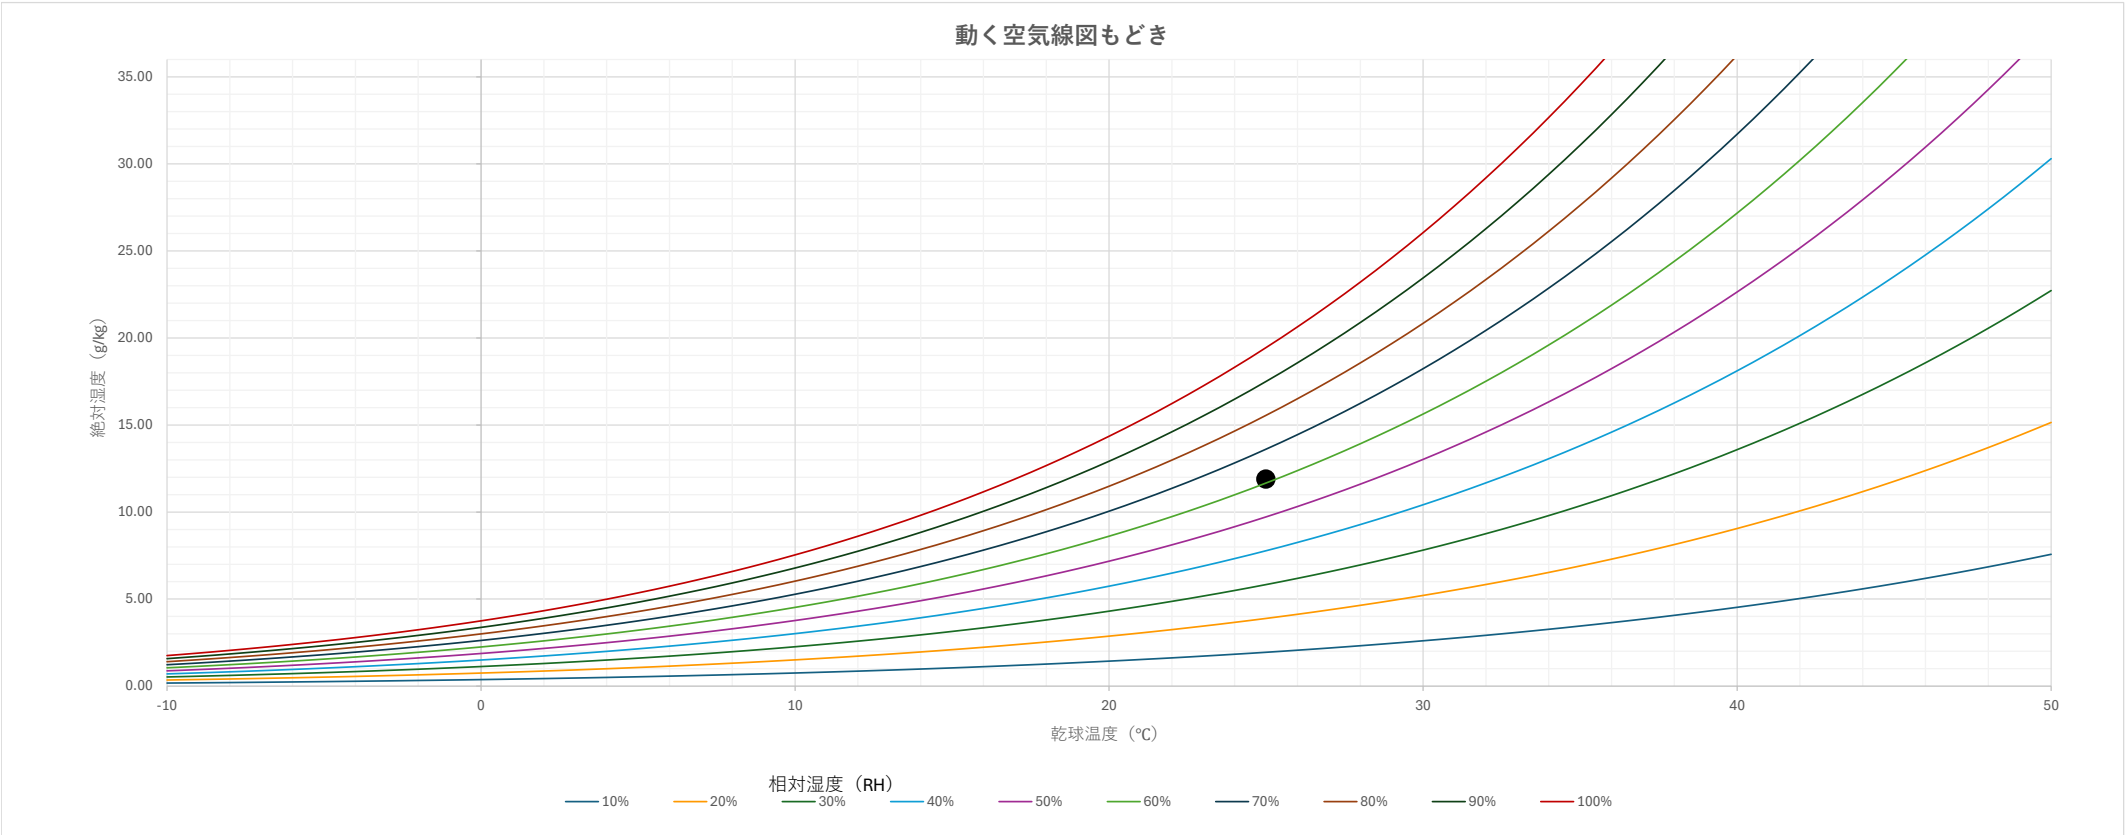

計装工事屋の知恵袋
<https://keisouya-no-chie.com/>

step2-1

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	22
相対湿度 (%)	72
露点温度 (°C)	16.72

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

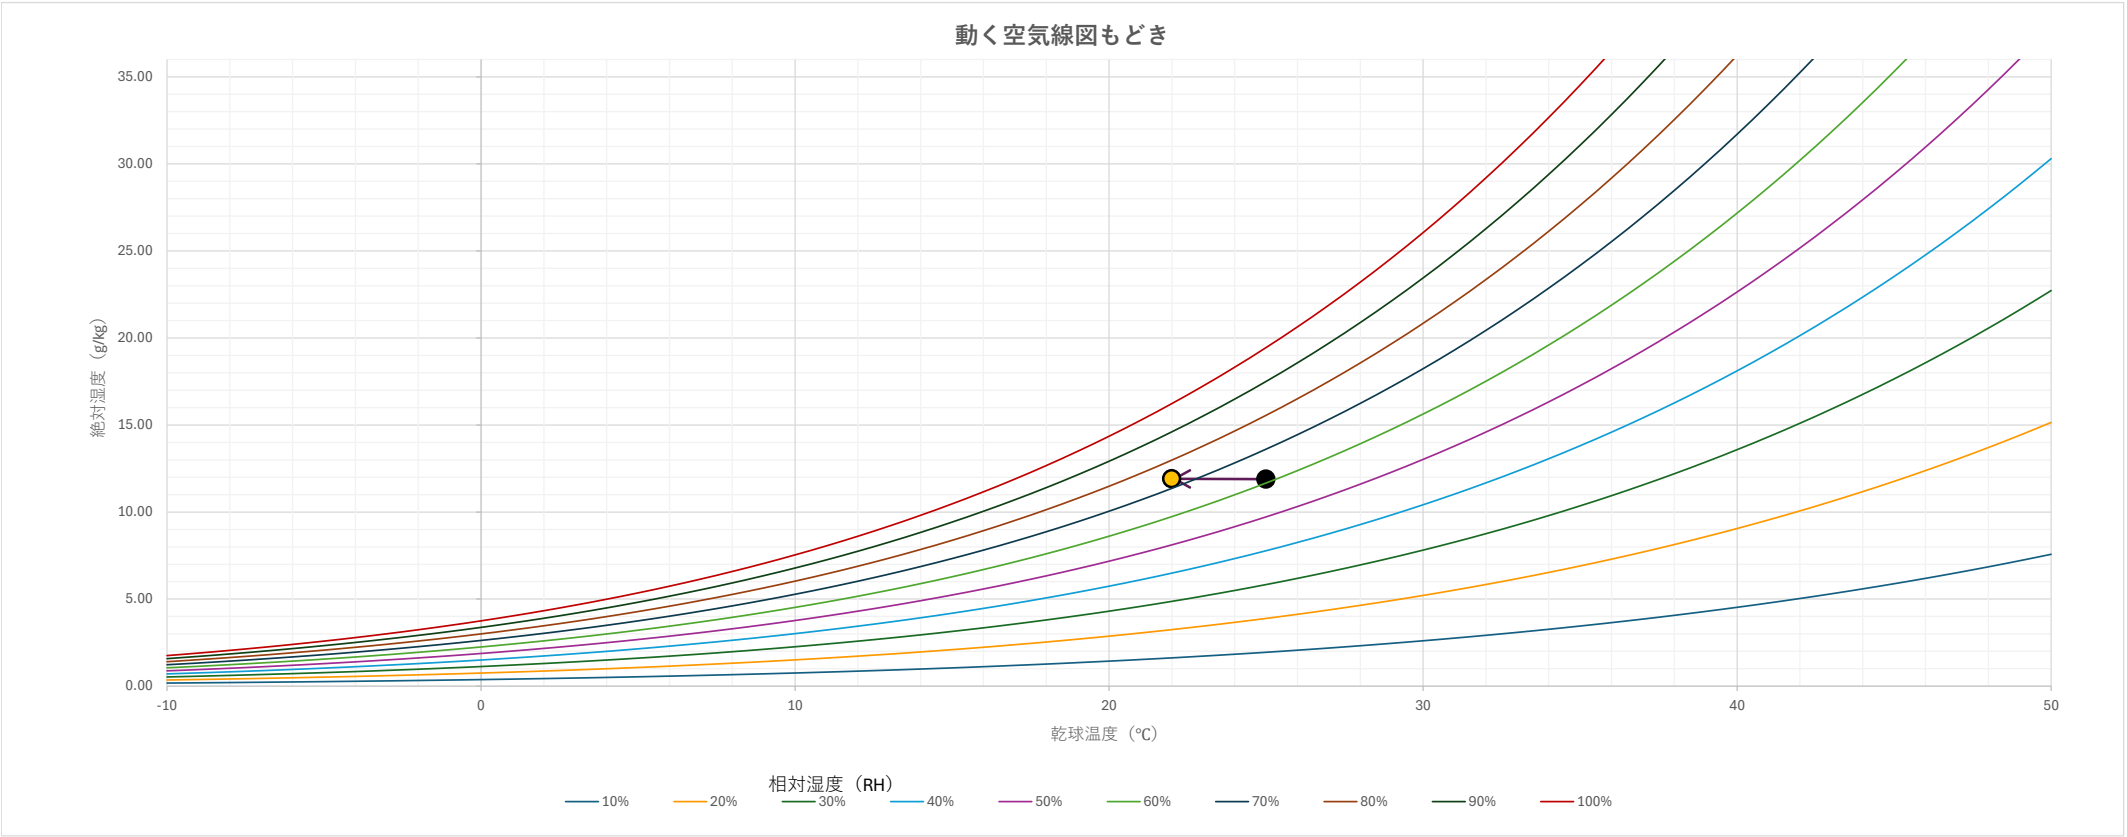

計装工事屋の知恵袋

<https://keisouya-no-chie.com/>

step2-2

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	16.7
相対湿度 (%)	100
露点温度 (°C)	16.70

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

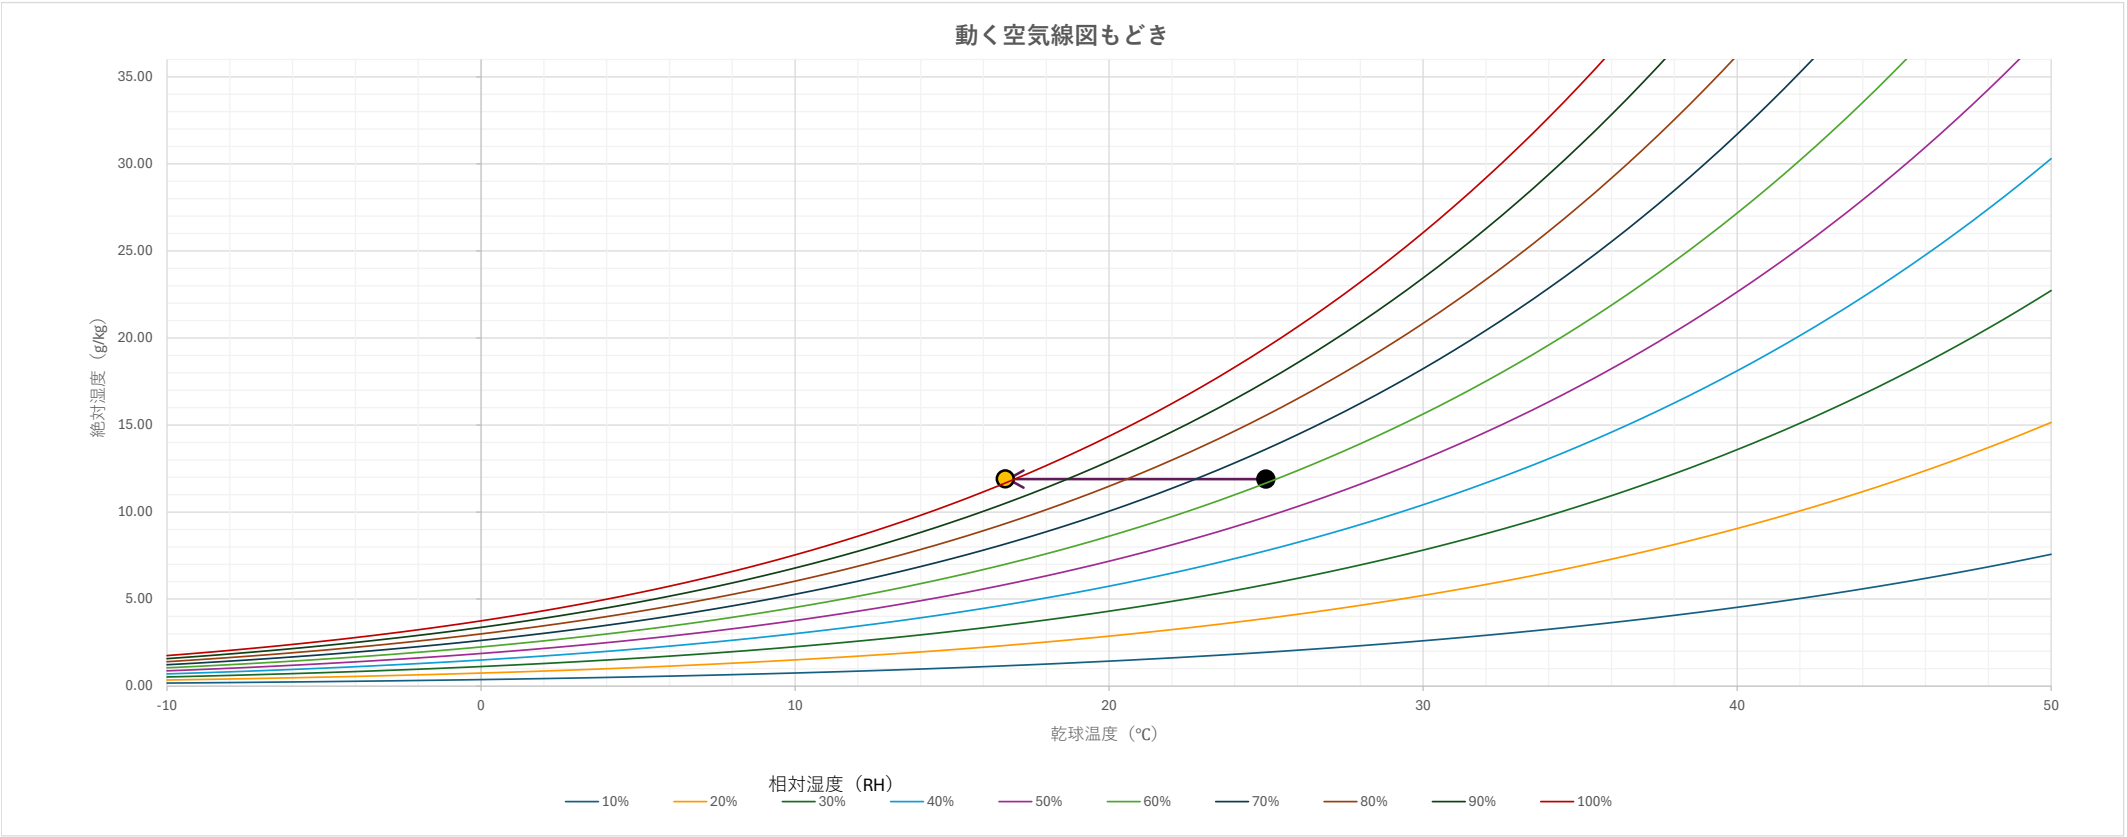

計装工事屋の知恵袋

<https://keisouya-no-chie.com/>

step2-3

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	14
相対湿度 (%)	100
露点温度 (°C)	14.00

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

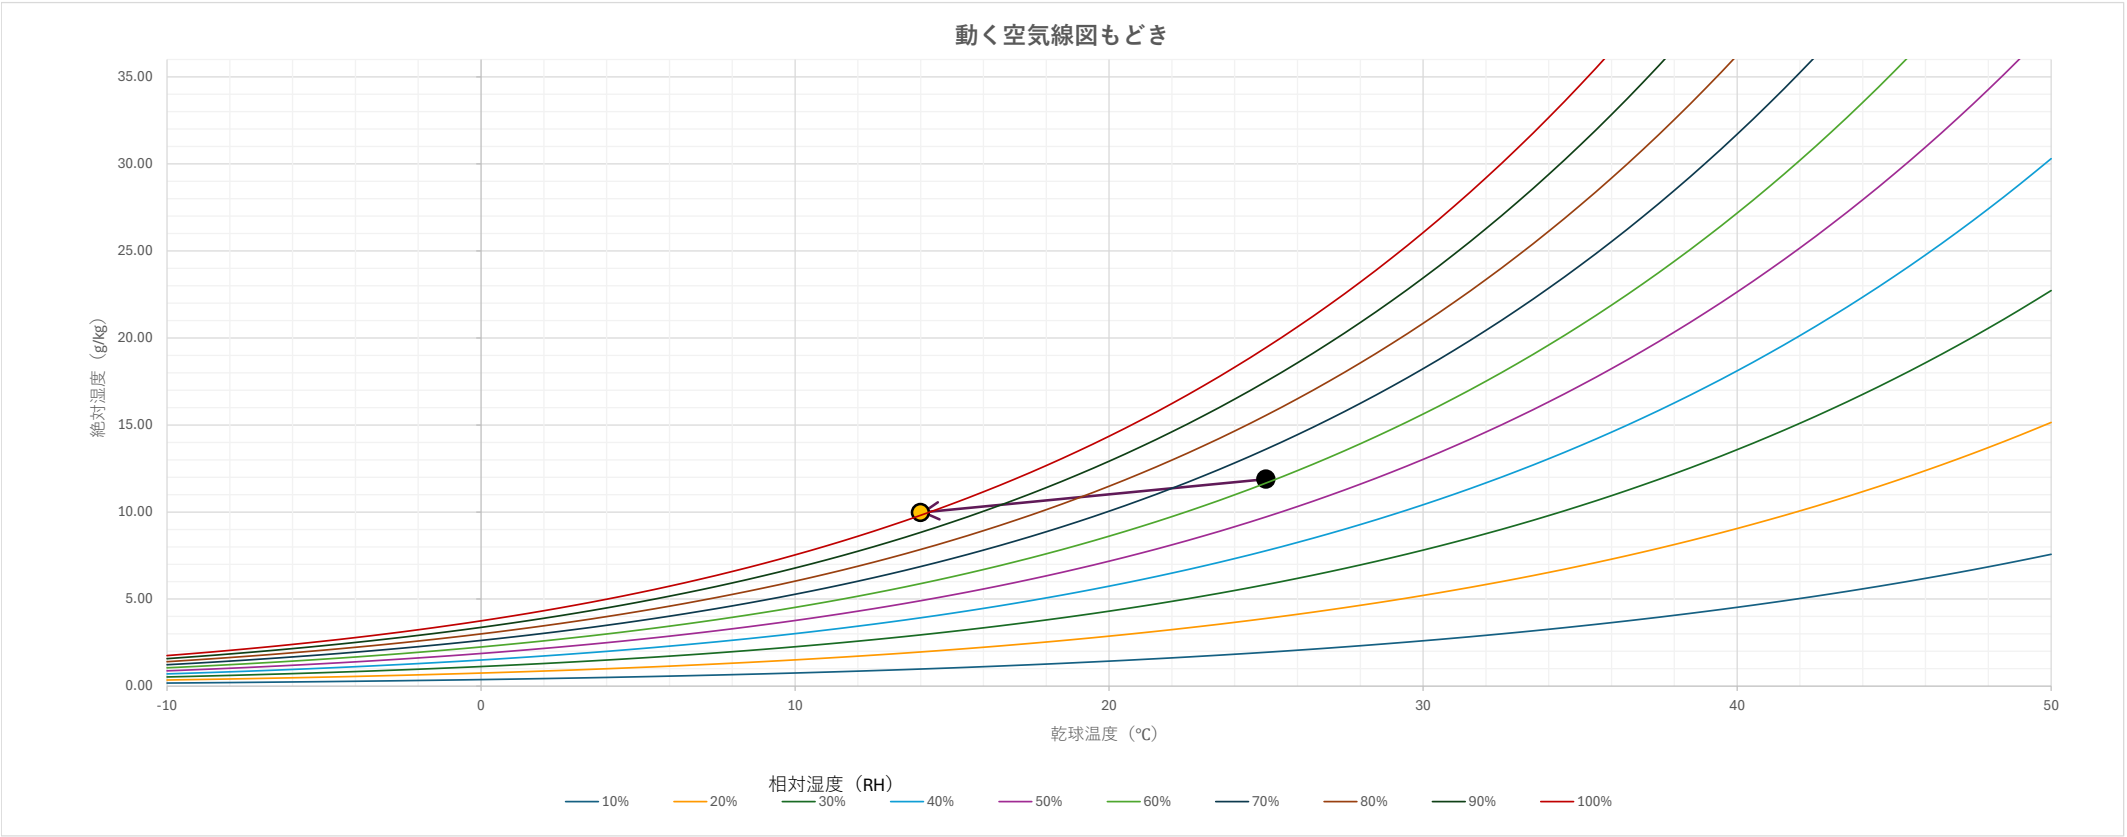

計装工事屋の知恵袋
<https://keisouya-no-chie.com/>

step2-4

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	14
相対湿度 (%)	100
露点温度 (°C)	14.00

室内	
再熱温度 (°C)	25

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	9.88
露点温度 (°C)	13.86
室内湿度 (%)	50

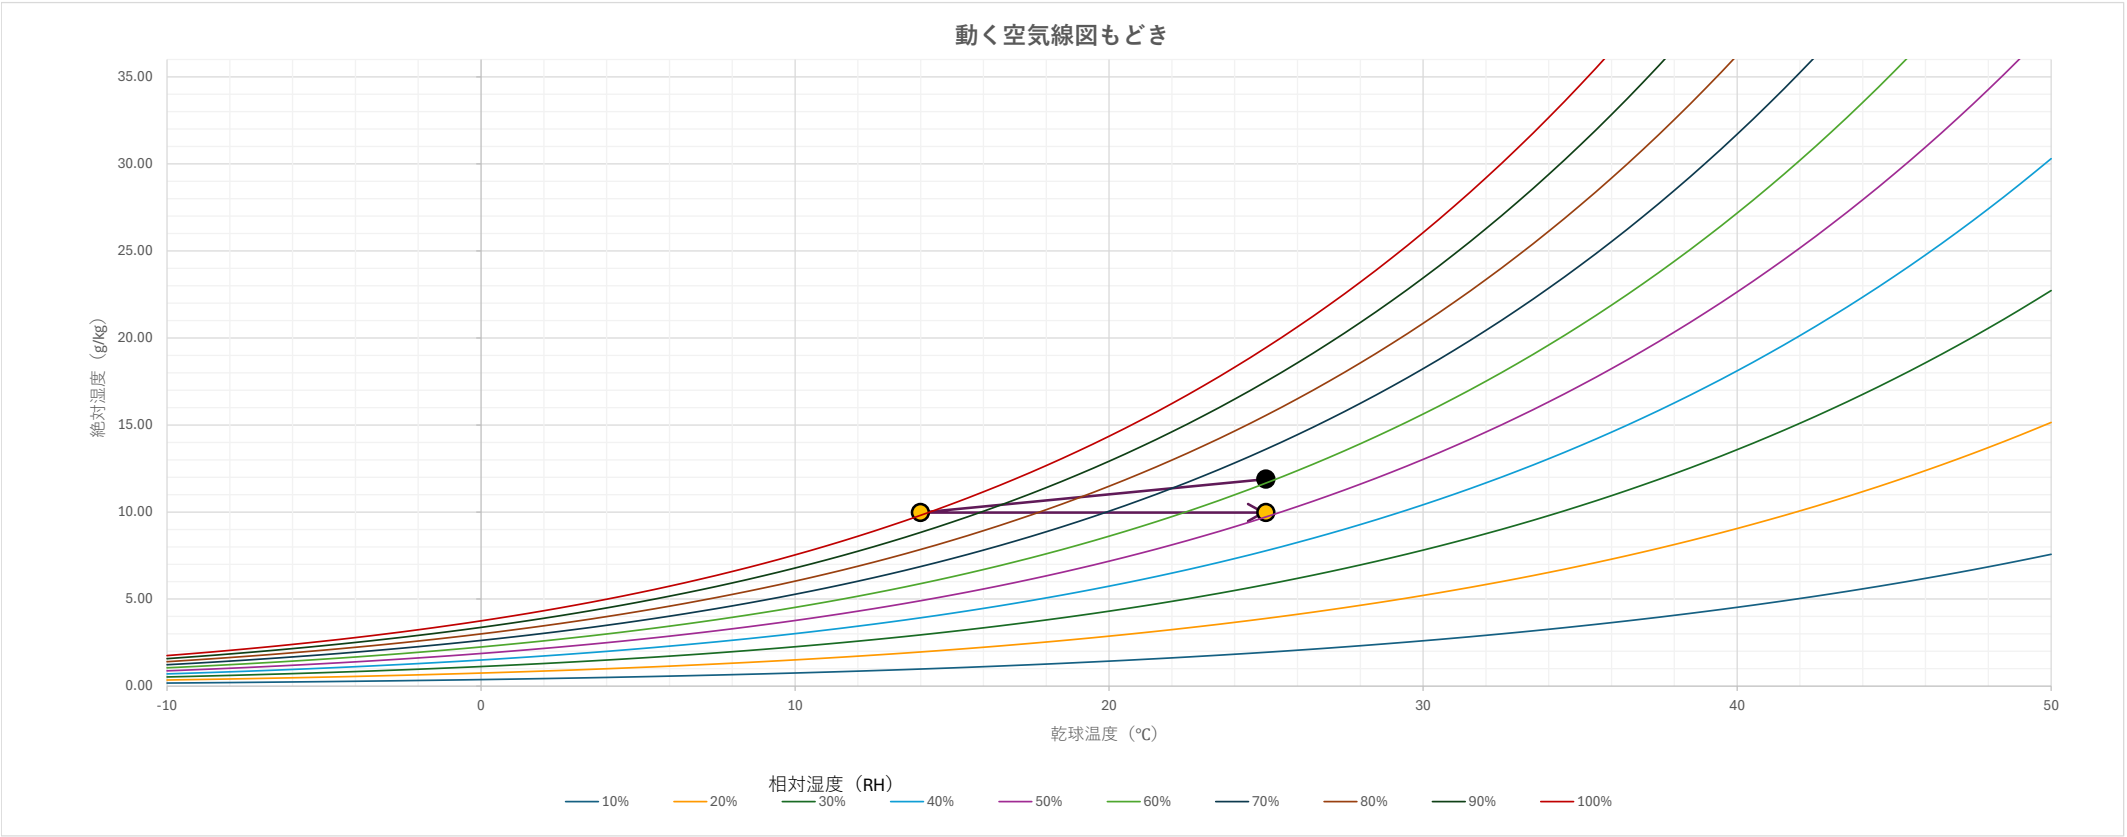

計装工事屋の知恵袋
<https://keisouya-no-chie.com/>

step3-1

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	30
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	21.38

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

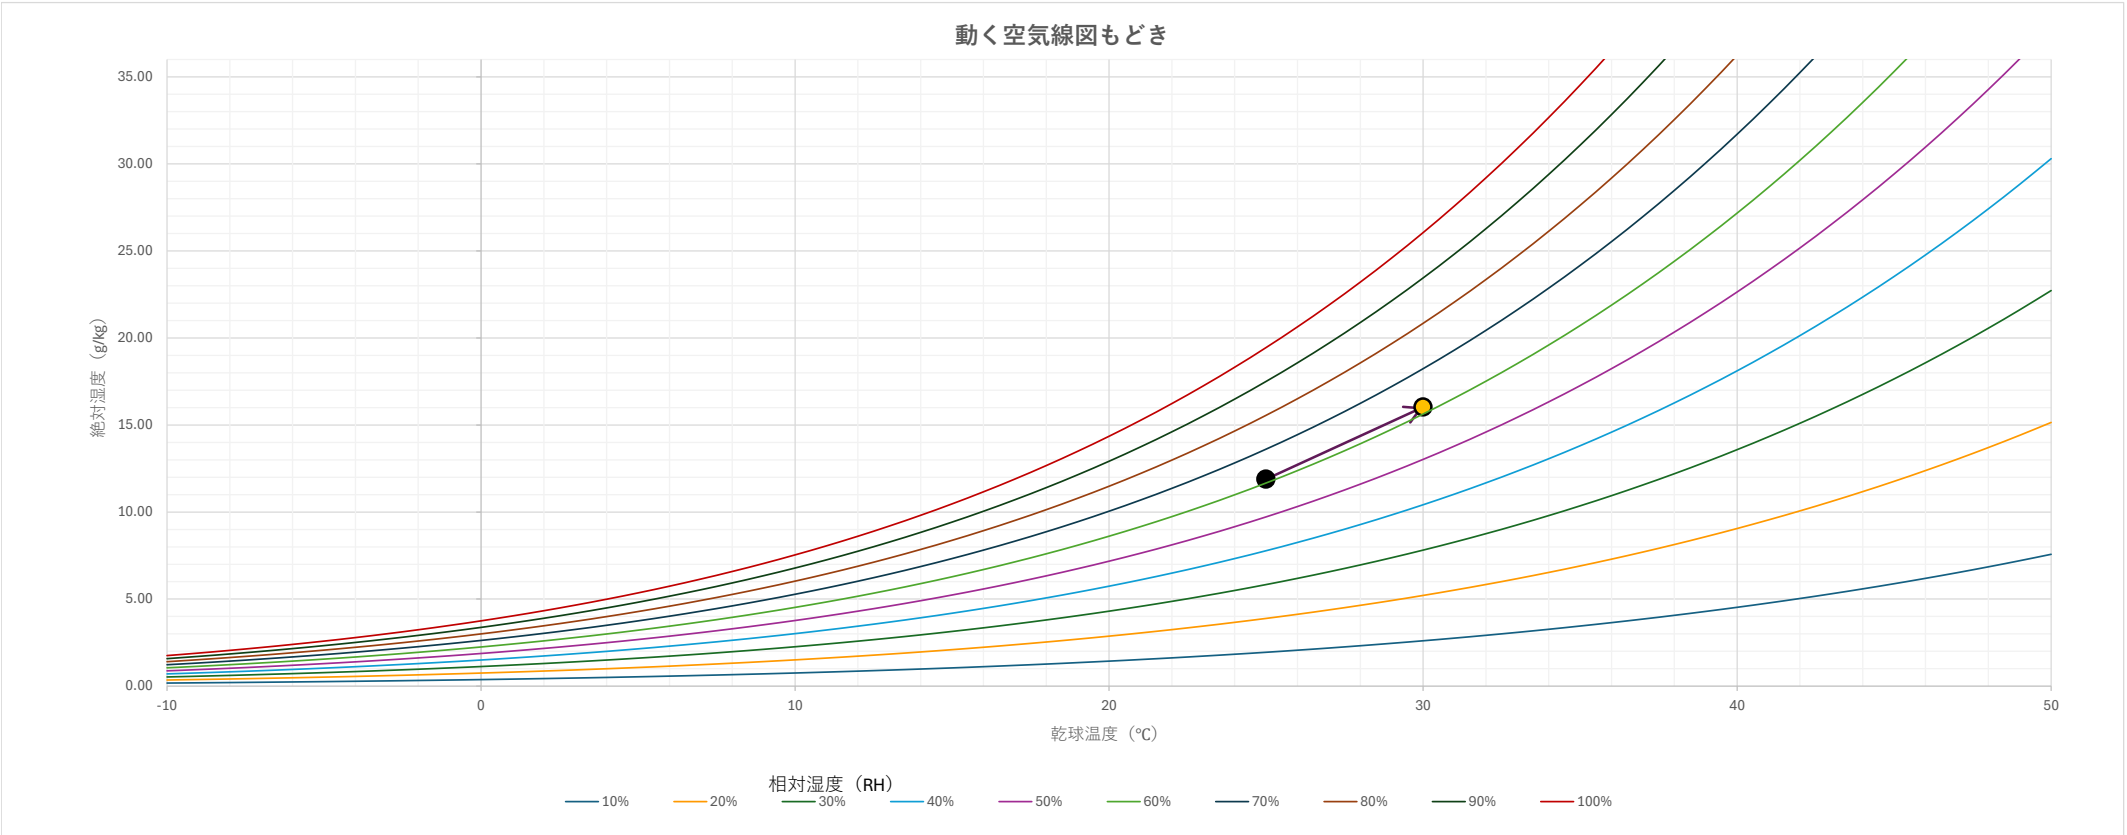

計装工事屋の知恵袋
<https://keisouya-no-chie.com/>

step3-2

室内	
乾球温度 (°C)	25
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	16.70


外気	
乾球温度 (°C)	10
相対湿度 (%)	60
露点温度 (°C)	2.60

室内	
再熱温度 (°C)	

室内	
絶対湿度 (g/kg)	11.89
露点温度 (°C)	16.70
室内湿度 (%)	60



室内	
絶対湿度 (g/kg)	-
露点温度 (°C)	-
室内湿度 (%)	-

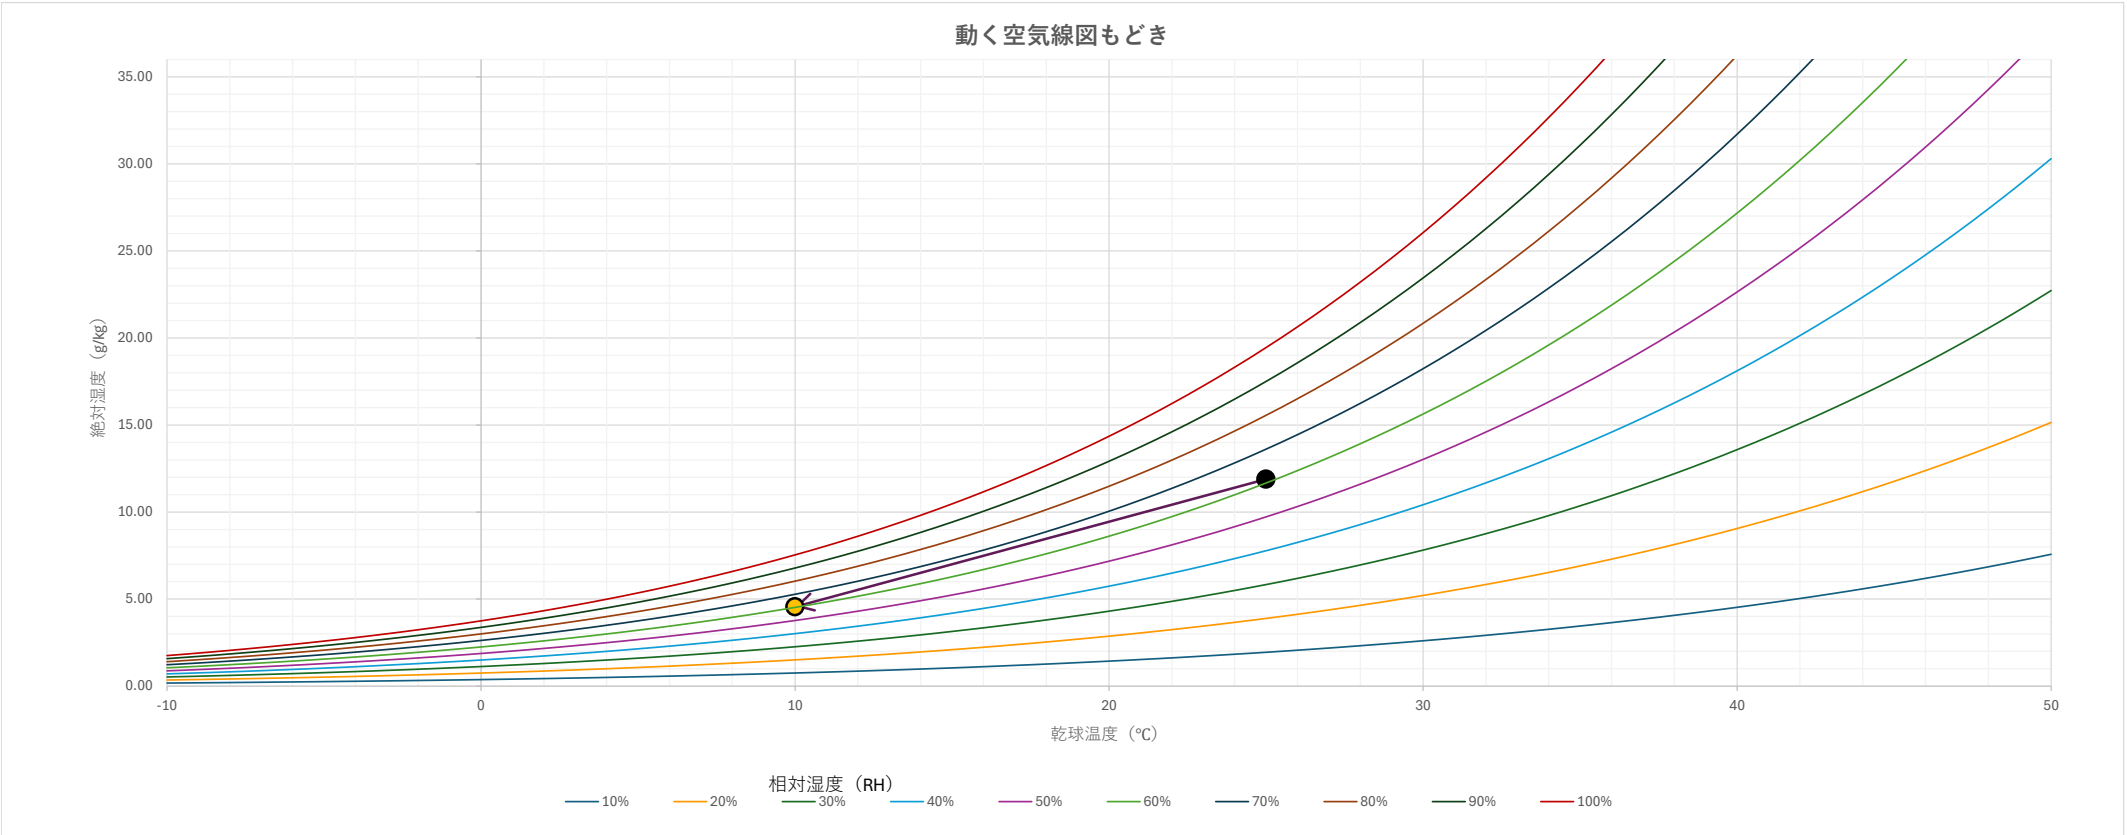

計装工事屋の知恵袋
<https://keisouya-no-chie.com/>